




NOTA
FALTAN LAS REJAS DE AIRE ACONDICIONADO.
LA UBICACION DE LOS DETECTORES NO ES DEFINITIVA

REFERENCIAS DETECCIÓN DE INCENDIO

● DETECTOR DE INCENDIO

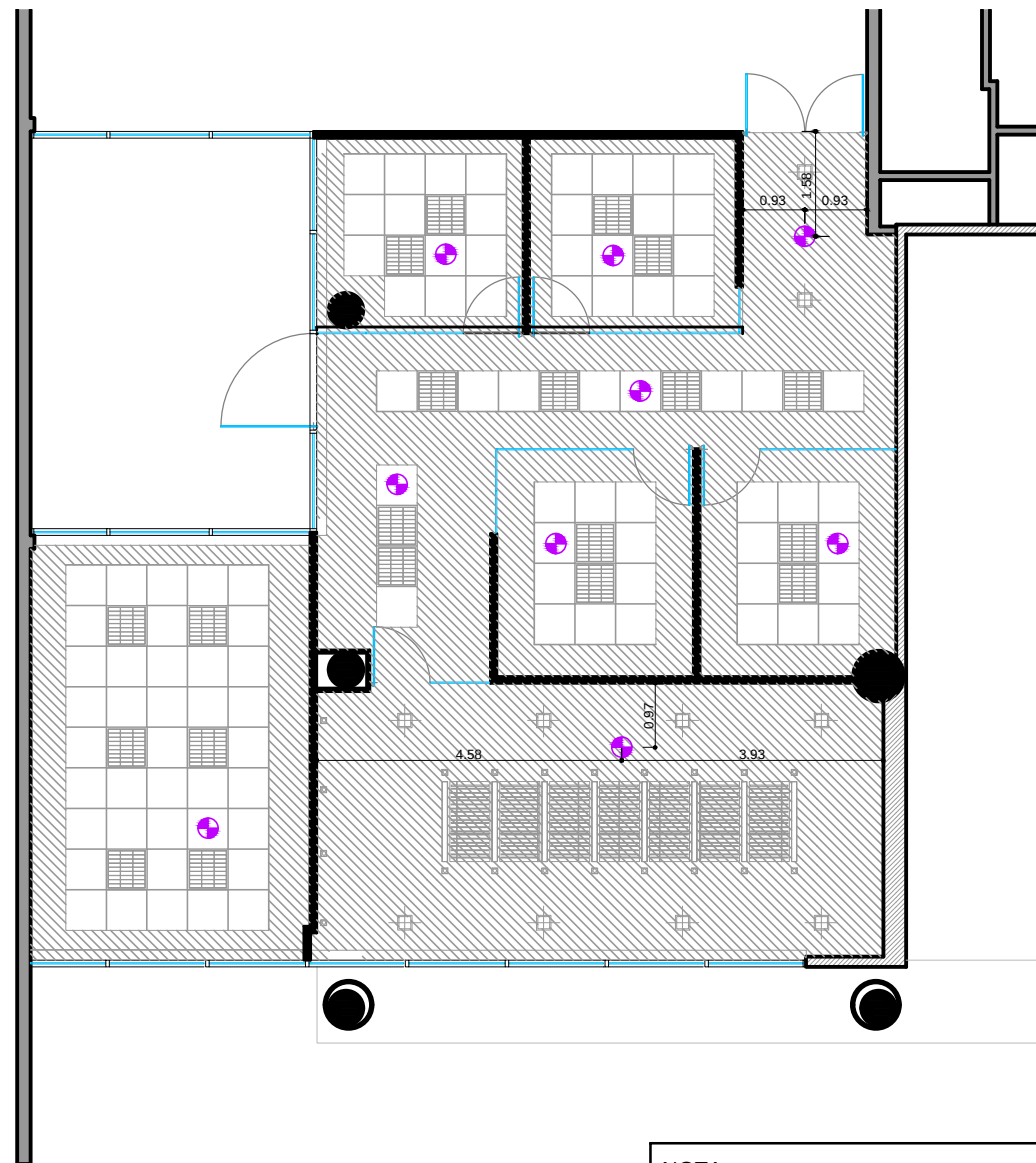

ECHEVERRIA 1050 SE 7.0

PLANO	DETECCION INCENDIO
ESCALA	1 : 100
FECHA	29/09/2015
PROYECTISTA	MJT
NOTAS	PLANTA BAJA
Todas las medidas se verificarán en obra.	

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.



Tucumán 117 - Piso 7
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4516-0722
info@contract.com.ar
www.contractworkplaces.com